

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2087/19

Oznaka uzorka: **6613/19**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	ČUBREN
	Adresa:	OŠ „LEPENICA“
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6613/19
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 09.04.2019. 11:45
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>12,1</u> °C; Tz <u>19,6</u> °C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	09.04.2019 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.04.2019.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2085/19

Oznaka uzorka: **6611/19**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	POTKRAJ
	Adresa:	TIŠKO BENZINSKA (TIOL)
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6611/19
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 09.04.2019. 10:55
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>12,1</u> °C; Tz <u>19,7</u> °C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	09.04.2019 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.04.2019.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr. sci. dr. Zudi Osmarić



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2083/19


Oznaka uzorka: **6609/19**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	STUDENAC
	Adresa:	VANJSKA ČESMA-TRUTINA
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6609/19
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 09.04.2019. 09:30
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serija proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>11,2</u> °C; Tz <u>12,7</u> °C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	09.04.2019 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.04.2019.

Datum izvještaja

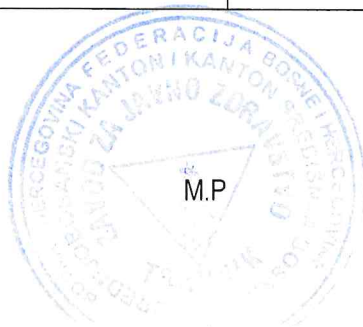


Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.scj.dr.Zudi Ošmani

BAS EN ISO/IEC 17025



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2082/19

Oznaka uzorka: **6608/19**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BIJELE VODE
	Adresa:	FIRMA / CRVENA STIJENA
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6608/19
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 09.04.2019. 09:25
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,0</u> mg/l; Tv <u>11,3</u> °C; Tz <u>12,5</u> °C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	09.04.2019 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.04.2019.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine


Mr.sci.dr.Zudi Osmahi

BAS EN ISO/IEC 17025



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2089/19


Oznaka uzorka: **6615/19**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DOCI
	Adresa:	OŠ KISELJAK
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6615/19
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 09.04.2019. 13:25
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,1</u> mg/l; Tv <u>12,8</u> °C; Tz <u>19,5</u> °C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	09.04.2019 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.04.2019.

Datum izvještaja

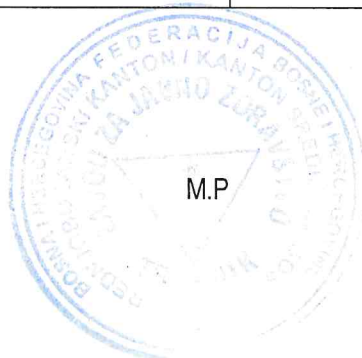

M.P

Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.scj.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2088/19

Oznaka uzorka: **6614/19**

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PRIJEVORI
	Adresa:	DJ VRTIĆ „SV. FRANJO“
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kaptaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6614/19
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 09.04.2019. 13:20
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,1</u> mg/l; Tv <u>13,1</u> °C; Tz <u>20,2</u> °C; VPU <u>UREDAN</u>
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	09.04.2019 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.04.2019.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr.sci.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.





# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2084/19

Oznaka uzorka: **6610/19**

Strana 1 od 3

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PALEŽ
	Adresa:	JU DOM ZDRAVLJA KISELJAK
3.	Naručilac ispitivanja:	<input type="checkbox"/> Inspekcija; <input type="checkbox"/> Lično; <input checked="" type="checkbox"/> Vlasnik objekta; <input type="checkbox"/> Dom zdravlja; <input type="checkbox"/> Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	<input type="checkbox"/> kapaža; <input type="checkbox"/> rezervoar; <input type="checkbox"/> bazen /kup./ <input checked="" type="checkbox"/> vodovodna mreža; <input type="checkbox"/> javna česma; <input type="checkbox"/> bunar; <input type="checkbox"/> pumpa; <input type="checkbox"/> izvor <input type="checkbox"/>
5.	Mjesto uzorkovanja:	<input checked="" type="checkbox"/> Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. <input type="checkbox"/> Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara <input type="checkbox"/> Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. <input type="checkbox"/> Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji <input type="checkbox"/>
6.	Oznaka uzorka:	6610/19
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK, 09.04.2019. 09:10
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	<input checked="" type="checkbox"/> hemijska; <input checked="" type="checkbox"/> mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl <u>0,1</u> mg/l; Tv <u>11,3</u> °C; Tz <u>18,2</u> °C; VPU UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	09.04.2019 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Bašbunar bb Travnik 72270.
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014 * Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

14.04.2019.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr. sci. dr. Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Bolnička 1; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

## IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 2084/19

Oznaka uzorka: 6610/19

Strana 3 od 3

### Laboratorij za sanitarnu kemiju REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat	Ref. vrijednost **	Metoda
Boja	-	<b>prihvatljivo</b>	prihvatljivo	Vizualna procjena
Miris	-	<b>prihvatljivo</b>	prihvatljivo	Organoleptika
Okus	-	-	prihvatljivo	Organoleptika
Rezidualni klor	mg/l	<b>0,1</b>	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom
Mutnoća	NTU	<b>0,22</b>	prihvatljivo	BAS EN ISO 7027-1:2017 *
Reakcija pH	pH jed.	<b>7,97</b>	6,5 – 9,5	BAS EN ISO 10523:2013 *
Elektrovodljivost	µS/cm	<b>374</b>	2.500	BAS EN 27888:2002 *
Kloridi	mg /l	<b>&lt;5,0</b>	250	BAS ISO 9297:2002 *
Permanganatni indeks	O <sub>2</sub> mg/l	<b>&lt;0,5</b>	5,0	BAS EN ISO 8467:2002 *
Amonijak	mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	<b>&lt;0,001</b>	0,50	Spektrofotometrijska sa Nessler-ovim reagensom
Nitrati	mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	<b>1,85</b>	50,0	SMEWW 22nd 4500-NO <sub>3</sub> B *
Nitriti	mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	<b>0,001</b>	0,5	BAS EN 26777:2000*
Kalcij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija
Magnezij	mg/l	-	-	Kompleksometrijska titracija
Ukupna tvrdoća vode	°nj	-	-	Kompleksometrijska titracija
Suhi ostatak	mg/l	-	-	Gravimetrija
Željezo	µg /l	<b>&lt;10</b>	200	BAS ISO 6332:2000
Mangan	µg /l	<b>&lt;1,0</b>	50	Spektrofotometrijska sa amonijpersulfatom

\*\*Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio B i C.

\* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

Šef Odsjeka za sanitarnu kemiju:

10.04.2019.

(Datum završetka ispitivanja)



□ Prigovor (pritužba, žalba):  
Tel: +387 (030) 51 13 94

Mr. sci. Terezija Šapina, dipl. ing. kem. tehn.