



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4218/26


Oznaka uzorka: 61422/26

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA doo KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	VRBOVIK
	Adresa:	REZERVOAR PRIJEVORI
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaplaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61422/26
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK ; 11.08.2026. 10:36h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,5 mg/l _i Tv 10°C Tz 15° C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.08.2026., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.scđ.dr.Zudi-Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4218/26

Oznaka uzorka: 61422/26

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

(Datum završetka ispitivanja)



☐ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« « Kraj izvještaja » »


Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4217/26


Oznaka uzorka: 61421/26

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA doo KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PRIJEVORI
	Adresa:	REZERVOAR PRIJEVORI
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61421/26
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK ; 11.08.2026. 10:30h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,1 mg/l; Tv 11°C Tz 15° C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.08.2026., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine


Mr. sci. dr. Zudi Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4217/26

Oznaka uzorka: 61421/26

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar

dipl.ing. Marinko Ljubas



☐ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« « Kraj izveštaja » »


Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4216/26


Oznaka uzorka: 61420/26

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA doo KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BORINA
	Adresa:	BORINA 63
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzzj
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61420/26
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK ; 11.08.2026. 10:00h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,1 mg/l ₁ Tv 15°C Tz 26° C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.08.2026., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN ISO 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


15.08.2026.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine.

Mr. sci. dr. Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4216/26

Oznaka uzorka: 61420/26

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.


* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:


dipl.ing. Marinko Ljubas




☐ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« « Kraj izveštaja » »

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4215/26


Oznaka uzorka: 61419/26

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA doo KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	BIJELE VODE
	Adresa:	DIREKCIJA JP VIK
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61419/26
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK ; 11.08.2026. 09:45h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l _i Tv 20°C Tz 25° C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.08.2026., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine


Mr.sci.dr.Zudi Osmani

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 4215/26

Oznaka uzorka: 61419/26

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*


**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

(Datum završetka ispitivanja)


Analitičar
dipl.ing. Marinko Ljubas

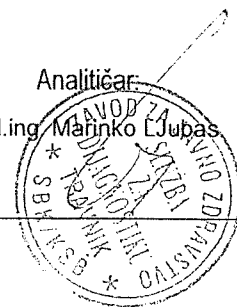


□ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4214/26


Oznaka uzorka: 61417/26

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA doo KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	STUDENAC
	Adresa:	CRVENA STIJENA 20
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61417/26
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK ; 11.08.2026. 09:10 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l _i Tv 14°C Tz 20° C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.08.2026., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc.dr.Zudi-Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4214/26

Oznaka uzorka: 61417/26

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA


Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.


(Datum završetka ispitivanja)



□ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4220/26


Oznaka uzorka: 61424/26

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA doo KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DUBRAVE
	Adresa:	DOM DR EVANĐELIST ŠARIĆ
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61424/26
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK ; 11.08.2026. 11:40h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 12°C Tz 24° C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.08.2026., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.scj.dr.Zudi-Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4220/26

Oznaka uzorka: 61424/26

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar
dipl.ing. Marinko Ljubas



☐ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« « Kraj izveštaja » »

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4219/26


Oznaka uzorka: 61423/26

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA doo KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	PALEŽ
	Adresa:	REZERVOAR PALEŽ
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☒ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☐ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☐ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☒ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61423/26
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK ; 11.08.2026. 11:00h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,1 mg/l _i Tv 10°C Tz 15° C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.08.2026., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.scđ.dr. Zudi-Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4219/26

Oznaka uzorka: 61423/26

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

dipl.ing. Marinko Ljubas



□ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« « Kraj izveštaja » »

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

RAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 4210/26


Oznaka uzorka: 61413/26

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA doo KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	DOCI
	Adresa:	VIŠNJICA 93
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61413/26
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK ; 11.08.2026. 08:00 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,2 mg/l _i Tv 11°C Tz 17° C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.08.2026., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


15.08.2026.

Datum izvještaja




Zr Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc.dr. Zudi Osmani



Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4210/26

Oznaka uzorka: 61413/26

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

(Datum završetka ispitivanja)



☐ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izveštaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4211/26


Oznaka uzorka: 61414/26

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA doo KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	GRAHOVCI
	Adresa:	BP FEROTOM
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61414/26
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK ; 11.08.2026. 08:20 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l _i Tv 17°C Tz 23° C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.08.2026., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine

Mr.sc.dr.Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4211/26

Oznaka uzorka: 61414/26

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA


Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

(Datum završetka ispitivanja)



□ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« « Kraj izvještaja » »


Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4212/26


Oznaka uzorka: 61415/26

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA doo KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	ČUBREN
	Adresa:	HOMOLJ 73
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61415/26
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK ; 11.08.2026. 08:35 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☐ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,1 mg/l ₁ Tv 13°C Tz 20° C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.08.2026., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*.Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

Datum izvještaja



Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje
životne sredine


Mr.sc.dr.Zudi-Osmari

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4212/26

Oznaka uzorka: 61415/26

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA


Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.

* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

(Datum završetka ispitivanja)

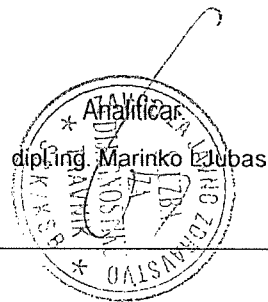


□ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

« « Kraj izvještaja » »

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb.; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4213/26


Oznaka uzorka: 61416/26

Strana 1 od 2

1.	Vlasnik vodnog objekta/uzorka:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA doo KISELJAK
2.	Naziv vodnog objekta/uzorka:	POTKRAJ
	Adresa:	BP TIOIL
3.	Naručilac ispitivanja:	☐ Inspekcija; ☐ Lično; ☒ Vlasnik objekta; ☐ Dom zdravlja; ☐ Zzjz
4.	Vrsta vodnog objekta:	☐ kaptaža; ☐ rezervoar; ☐ bazen /kup./ ☒ vodovodna mreža; ☐ javna česma; ☐ bunar; ☐ pumpa; ☐ izvor ☐
5.	Mjesto uzorkovanja:	☒ Iz vodovodne mreže u prostorima ili ustanovama, gdje voda ističe iz slavina. ☐ Iz rezervoara, na mjestu gdje voda ističe iz rezervoara ☐ Mjesto na kojima se voda puni u boce ili kontejnere namijenjeno za prodaju. ☐ Mjesto u objektu na kojem se voda koristi u proizvodnji ☐
6.	Oznaka uzorka:	61416/26
7.	Općina, datum i sat uzorkovanja:	KISELJAK ; 11.08.2026. 08:55 h
8.	Zemlja porijekla/uvezeno:	-
9.	Datum proizvodnje i rok upotrebe:	-
10.	Serijski broj proizvoda:	-
11.	Vrsta ispitivanja:	☒ hemijska; ☒ mikrobiološka
12.	Koncentracija rezidualnog hlora i T °C uzorka:	Cl 0,0 mg/l; Tv 15°C Tz 25° C; VPU; UREDAN
13.	Broj uzoraka:	1
14.	Datum i sat prijema uzorka/uzoraka:	11.08.2026., 15:00h
15.	Lokacija obavljanja mikrobioloških ispitivanja:	Školska b.b. 72270 Travnik
16.	Kvalitet vode- uzorkovanje-Dio 3:Očuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2019* Dio 5: Smjernice za uzorkovanje pitke vode nakon tretmana i iz sistema za distribuciju BAS ISO 5667-5:2007*. Kvalitet vode – uzorkovanje za mikrobiološke analize BAS EN Iso 19458:2008*	*Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).


15.08.2026.

Datum izvještaja




Načelnik Stručne službe za zaštitu i unapređenje životne sredine

Mr. sci. dr. Zudi Osmani



Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb., 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izveštaj br: 4213/26

Oznaka uzorka: 61416/26

Strana 2 od 2

Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Vrste mikroorganizama	JM	Rezultat	Ref.vrijednost **	Metoda
Koliformne bakterije** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Escherichia coli (E. Coli) ** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015* BAS EN ISO 9308-1/A1:2018*
Enterokoke** 24+/- 3h 37°C +/- 1°C	cfu/100 ml	0	0/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003*
Broj kolonija na 22 °C** 68+/- 4h 22°C +/- 1°C	cfu/ml	0	100/ml	BAS EN ISO 6222:2003*
Broj kolonija na 37 °C ** 44+/- 4h 37°C +/- 1°C	cfu/ml	0	20/ml	BAS EN ISO 6222:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio A.


* Akreditovana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

15.08.2026.

(Datum završetka ispitivanja)

Analitičar:

dipl.ing. Marinko Ljubas



□ Prigovor (pritužba,
žalba): Te+387(030) 51 13 94

«« Kraj izvještaja »»

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti rezultata.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izveštaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izveštaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

Školska bb; 72270 Travnik

Tel: +387 (030) 51 13 94; fax: +387 (030) 51 16 33

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Izvještaj br: 4213/26

Oznaka uzorka: 61416/26

Strana 3 od 3

Laboratorij za sanitarnu kemiju REZULTATI FIZIKALNO-KEMIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat	Ref. vrijednost **	Metoda
Boja	mg Pt/L	<2	prihvatljivo	BAS EN ISO 7887:2013-Metoda C*
Miris	-	prihvatljivo	prihvatljivo	Organoleptika***
Okus	-	-	prihvatljivo	Organoleptika***
Rezidualni klor	mg/L	<0,1	0,5	Kolorimetrijski sa o-tolidinom***
Mutnoća	NTU	0,47	prihvatljivo	BAS EN ISO 7027-1:2017*
Reakcija pH	pH jed.	7,92	6,5 – 9,5	BAS EN ISO 10523:2013*
Elektrovodljivost	µS/cm	285	2.500	BAS EN 27888:2002*
Kloridi	mg Cl/L	<5,0	250	BAS ISO 9297:2002*
Permanganatni indeks	mg O ₂ /L	<0,5	5,0	BAS EN ISO 8467:2002*
Amonijak	mg NH ₄ ⁺ /L	0,003	0,50	BAS ISO 7150-1:2002*
Nitrati	mg NO ₃ ⁻ /L	0,64	50,0	APHA AWWA 24th ed. 4500-NO ₃ -B*
Nitriti	mg NO ₂ ⁻ /L	0,002	0,5	BAS EN 26777:2000*
Kalcij	mg Ca/L	-	-	BAS ISO 6058:2000*
Magnezij	mg Mg/L	-	-	Računski iz: BAS ISO 6058:2000 BAS ISO 6059:2000 ***
Suma Ca i Mg (Ukupna tvrdoća vode)	°nj	-	-	BAS ISO 6059:2000*
Suhi ostatak	mg/L	-	-	Gravimetrija***
Željezo	µg Fe/L	<10	200	BAS ISO 6332:2000*
Mangan	µg Mn/L	19	50	BAS ISO 6333:2003*

**Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, "Sl. glasnik BiH", broj 40/10 Aneks I dio B i C.

*Akreditirana metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA).

Šef Odsjeka za sanitarnu kemiju:



Prigovor (pritužba, žalba):
Tel: +387 (030) 51 13 94

Mr. sci. Terezija Šapina, dipl. ing. kem. tehn.

Laboratorij je odabrao da se proširena mjerna nesigurnost rezultata neće uzimati u obzir prilikom ocjene sukladnosti ukoliko rezultat izlazi iz granica prihvatljivosti.

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-63-01

Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Izvještaj sadrži samo osnovne podatke o ispitivanju, a sve dodatne informacije o ispitivanju su dostupne u Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik.

***Neakreditirana metoda